

*Horváth Boldizsár Közgazdasági
és Informatikai Szakközépiskola*

Szombathely
Zrínyi Ilona u. 12.

**TŰZVÉDELMI
SZABÁLYZAT**

2010.

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 19. § (1) bekezdése, a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, valamint a módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről értelmében a

**HORVÁTH BOLDIZSÁR
KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI
SZAKKÖZÉPISKOLA
SZOMBATHELY**

(Székhely: 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona u. 12.)

Tűzvédelmi Szabályzatát

az alábbiak szerint adom ki és alkalmazását elrendelem.

A szabályzat hatálya kiterjed a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola helyiségére, szabadterére, az általa üzemeltetett egységekre, valamint minden, munkaviszonyban és alkalomszerűen foglalkoztatott illetve ott tartózkodó személyre.

A szabályzat előírásainak be nem tartása fegyelmi, bírságolási, ill. szabálysértési eljárást von maga után.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

Szombathely, 2010. február 01.



Stangl Róbert

Igazgató

I. fejezet

Általános rendelkezések

(1) Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (*továbbiakban: iskola*) munkavállalói, külső vállalkozások dolgozói kötelesek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodni a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelmények megtartásáról, a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről gondoskodni.

(2) Az *iskola* munkavállalói, külső vállalkozások dolgozói kötelesek a tűzvédelmi jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint végezni tevékenységüket, illetőleg a létesítmények, építmények, helyiségek tűzvédelmi szabályzataiban foglaltakat megismerni és megtartani, megtartatni.

II. fejezet

Tűzveszélyességi osztály

- (1) A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai lettek figyelembe véve, így az iskola „D”-azaz „Mérsékeltén tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- (2) Ez alól kivétel, a könyvtár, ami „C”-azaz „Tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozik.

III. fejezet

Felelősség és hatáskör

Igazgató

Felelős:

- Jogállása szerint, mint az intézmény vezetője, felelős az irányítása alá tartozó intézményi tulajdonban lévő anyagok, eszközök, épületek, berendezések és felszerelések kezeléséért, azok állapotának megóvásáért.
- Fentiek értelmében felelős az intézmény és a személyi tulajdon védelméért, a tűzvédelmi biztonság megteremtéséért és biztosításáért.

Köteles:

- Munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatáson megjelenni.
- Munkavégzés során a kezelés- és karbantartási utasítás tűzvédelmi előírásait, valamint a Tűzvédelmi Szabályzatot a rá vonatkozó mértékben ismerni, betartani.
- A tűzoltó felszerelések használatát ismerni.
- Tűzeset vagy káreset alkalmával a részére meghatározott kötelező magatartási szabályokat betartani, illetve a feladatokat végrehajtani.
- Személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetőjének azonnal jelenteni.
- Figyelmeztetni a munkatársait, ha azok megszegik a megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

IV. fejezet

Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a dolgozók munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi ismereteket a munkába állásuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék. A munkáltató, a dolgozóit köteles a munkakörüknek megfelelő rendszeres tűzvédelmi továbbképzésben részesíteni; ha nem történik meg, tűzvédelmi bírság szabható ki.

Az *iskola*, minden dolgozója köteles a jelen szabályzatban meghatározott időben, illetve időközökben tűzvédelmi oktatáson részt venni. Az a dolgozó, aki a szükséges ismeretekkel nem rendelkezik, munkájából felfüggeszthető! Az a munkavállaló, aki megtagadja a képzést szabálysértést követ el.

A dolgozót a munkáltató köteles soron kívüli oktatásban részesíteni, ha:

- a tűzoltóság ellenőrzése során hiányosságot tapasztalt,
- a vállalat tűzvédelmi vezetője hiányosságot tapasztalt;
- a dolgozó új munkakörbe kerül, megváltozik a tevékenység,
- ha 6 hónapnál hosszabb távollét után lép újra munkába;
- tűzeset után.

Az új felvételis dolgozók tűzvédelmi oktatása

Tűzvédelmi szempontból új felvételes dolgozónak minősül az intézményhez minden újonnan felvett dolgozó,

Az újfelvételes dolgozót addig nem lehet munkába állítani, amíg a felvételi lapon az oktatással megbízott személy az oktatás megtörténtét aláírásával nem igazolta.

Az oktatás megtörténtét a rendszeresített Tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni. Az oktatásban részesült dolgozó által aláírt nyilatkozatot a tűzvédelmi oktatással megbízottak a felvétel sorrendjében lefűzve, sorszámozva kell megőriznie.

Az ismétlődő oktatásokat éves oktatási szempontok alapján kell végrehajtani. Az ismétlődő oktatásokra alkalmanként legalább egy órát kell biztosítani, ahhoz szemléltető eszközöket (tűzoltó készülék) is használni kell.

Az oktatásról oktatási naplót kell készíteni, mely tartalmazza az oktatást végző nevét, aláírását, időpontját, (év, hó, nap, óra) tárgyát a dolgozók beosztását, aláírását.

Tűzvédelmi oktatási napló előírásai

Az oktatásról készített naplónak a következő adatokat kell tartalmaznia:


- az oktatás helyét és idejét,
- az oktatásra kötelezett személyek nevét és munkakörét,
- az oktatási tematikát és az alkalmazott segédletek, valamint segédanyagok pontos megnevezését,
- sajátkezű aláírását a részvételükről,
- az oktatást végző személy nevét, munkakörét és sajátkezű aláírását.

Tűzvédelmi szakvizsga előírásai

Az iskolánál tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörű dolgozó: **Nincs.**

V. fejezet

Tűzjelzés

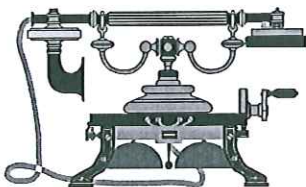

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tűzvédelmi törvény) I. fejezet 5. § (1) bekezdése alapján, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek).

A Tűzvédelmi törvény 5. § (2) bekezdés alapján, a törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközöket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

A tűzjelzésnek vagy kárjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:

- a tüzeset, káreset pontos helyét (címet),
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő telefonszámát.

VII. fejezet

Tűzvédelmi hatósági feladatot érintő kérdések



(1) Az *iskola* esetében, a 1996. évi XXXI. törvény és a 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján, az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság, a **Szombathelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság** jár el.

(2) A *tűzvizsgálatban*, a *tűzvédelmi ellenőrzés során* és a *szakhatósági ügyekben* Az *iskola* területén a **Szombathelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság** jár el.

VIII. fejezet

Általános tűzmegelőzési feladatok

(1) Az *iskola* közvetlen tűzvédelmét szolgáló - jogszabályban, kötelezően alkalmazandó szabványban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban kell tartani, időszakos ellenőrzésükről, tevékenységet folytató vállalkozásnak, erre kijelölt személynek gondoskodnia kell.

(2) A Szombathelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészülés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatot lehetővé kell tenni és abban a lehetőségek szerint (a tevékenység kiesése nélkül) közre kell működni.

(3) Az *iskola* tevékenységi körével kapcsolatos tüzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározott feltételeit minden munkavállalónak, vállalkozásnak kötelessége biztosítani.

(4) Az *iskola* területén a Szombathelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság által végzett tűzvédelmi ellenőrzését, az intézmény vezetője és minden munkavállaló köteles biztosítani és lehetővé tenni.

(5) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épületek, az építmény, a helyiségek, vagy a szabadterek a tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltozását teszi szükségessé, annak megkezdése előtt legalább 30 nappal az intézményvezetőnek, vagy az általa megbízott személynek jelentenie kell a változást a Szombathelyi Önkéntes Tűzoltóságnak - az új tűzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével.

(6) Az *iskola* területén megvalósuló minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, berendezés bevezetése csak úgy lehetséges, hogy a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása

8. A tevékenység befejezését a munkákat végző dolgozó köteles az engedélyt kiadó személynek jelenteni.

9. Hegesztéssel, csak olyan személyt lehet megbízni, aki megfelelő szakvizsgával rendelkezik, egészségileg alkalmas, betöltötte a 18. életévét, valamint a felsoroltakon túl tűzvédelmi szakvizsgával, és az azt igazoló érvényes bizonyítvánnyal rendelkezik.

Dohányzás



1. Égő dohány neműt , gyufát tilos olyan helyre tenni ahol az tüzet okozhat.
2. A dohányzási tilalmat jogszabályban meghatározott táblával vagy piktogrammal kell jelölni.
3. A dohányzásra kijelölt helyet jól látható felirattal jelezni kell, valamint nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni

Raktározás és tárolás

Az épület tetőterében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

Tűzoltási felvonulási út, terület és egyéb utak



1. A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik - az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

Az épületbe visszamenni csak az életmentésben, vagy tűzoltásban résztvevő személyeknek szabad. Ez esetben is csak kettő, vagy annál több személy végezheti a személyek mentését. A tűz oltásához a szükségletnek megfelelően a közelben levő összes tűzoltó készüléket használni kell

Tűz esetén az éghető folyadékot és azok tárolóedényeit, festékanyagokat, gázpalackokat, egyéb könnyen gyúló tűzveszélyes anyagokat a leggyorsabban tűzbiztos helyre kell szállítani.

Tűzvédelmi ügyiratok és okmányok kezelése

Az igazgató, vagy az általa megbízott személy, köteles a tűzvédelmi ügyiratokat, okmányokat, továbbá a tűzvédelemmel kapcsolatos bármilyen iratokat naprakészen vezetni, külön tűzvédelmi dossziéba, olyan módon és állapotban tárolni, hogy azok az illetékesek számára bármikor megtekinthetők és visszakereshetők legyenek.

X. fejezet

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

Az iskola, helyiségeit csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben meghatározott rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az ezekben történő változás esetén a funkcióváltáshoz szükséges hatósági, szakhatósági eljárásokat le kell bonyolítani, ezért felelős a változtatással megbízott személy, vagy az azt folytató vállalkozás.

1. Munkaidőben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
2. A helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
3. A közmű nyitó- és zárószervezetet, a füstelvezető kezelőszervezetet, a nyomásfokozó szivattyú kapcsolóját, valamint a beépített tűzvédelmi berendezés kézi kezelő szervezetét és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni.
4. A helyiségek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

Villamos berendezés

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az éghető anyagra gyújtásveszélyt ne jelentsen. Villamos kapcsoló szekrény és az éghető folyadék között 1 méter tűztávolságot kell biztosítani.

A villamos berendezést, ha jogszabály vagy szabvány másként nem rendelkezik:

- "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, építményben, szabad téren legalább 6 évenként,
- "D"- "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, építményben, szabad téren legalább 9 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

Villám elleni védelem

A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik:

a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább 9 évenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

XII. fejezet

A tűzvédelmi berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

Tűzoltó készülék, felszerelés

1. A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban - ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát (105) jól láthatóan fel kell tüntetni.

Tűzoltó készülék

A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni tilos.

A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.

technológia alkalmazása, gyártása, forgalmazása, a meglévők módosítása esetén nem kérték a tűzvédelmi hatóság engedélyét vagy egyetértését.

- Az engedélyhez kötött tűzvédelmi tevékenységet anélkül vagy attól eltérő módon végézik.
- A tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítésére a tervező, illetőleg a kivitelező valótlan nyilatkozatot ad.
- A munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról a munkáltató a törvényben előírt határidőre nem gondoskodik.
- A tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet szakvizsga nélkül végzi.

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabása az óvoda területén, a Szombathelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság javaslatára történhet.

(4) A tűzvédelmi bírság összege a **3.000.000,-** azaz **Hárommillió Ft-ot** is elérheti.

(5) A tűzvédelmi bírság kiszabása nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a létesítési hiányosságot ellensúlyozó megfelelő védelem kialakítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(5) A tűzvédelmi bírság a jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével ismét kiszabható, ha a kiszabás feltételei még mindig fennállnak.

XIV. fejezet

Tűzriadó terv

1. A kiadott Tűzriadó tervet, az iskola dolgozói előtt ismertetni kell.
2. A Tűzriadó Tervben rögzítetteket elméleti és gyakorlati oktatás keretében kell az érintett dolgozókkal tudomásul vetetni.
3. A Tűzriadó Terv elméleti ismertetését követően lebonyolítandó gyakorlatozás megvalósítását évente legalább egy alkalommal meg kell szervezni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
4. A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását az iskola dolgozói kötelesek tudomásul venni és az utasítások szerint eljárni.
5. Az iskola minden dolgozójának, továbbá a külső vállalkozóknak és egyéb munkavállalóknak kötelessége, hogy egy esetlegesen bekövetkezett tűz esetén azonnal gyors információt adjon az esemény megtörténtéről a helyileg legközelebb eső, intézkedésre feljogosított személy egyike felé, a tűzoltóság riasztása érdekében.
6. A tűz jelzése, a tűzoltásban való részvétel, a személyi és az iskola tulajdon védelme, mentése, továbbá az intézkedésre jogosult személyek a tűzoltó hatóság illetékeseinek utasítása az iskola területén lévő személyek részére kötelező.
7. Fentiek megtagadása, illetve nem megfelelő végrehajtása fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési, illetve büntető eljárást von maga után.

12. Jelen szabályzatban foglaltak betartásáért a helyiségben tevékenységet végző személyek a felelősök.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TERMÉKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. A számítástechnika termék, a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében nevesítve "C" Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be.
2. A számítástechnika termék területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos.
3. A számítástechnika termék területén elrendelt dohányzási tilalom miatt dohányozni a folyosón szabad, ahol az égő dohányneműt, gyufát a vízzel töltött edénybe kell elhelyezni.
4. A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen "TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS !" feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.
5. A számítástechnika termék területén nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni.
6. Elektromos főzőlap /rezsó/ és kávéfőző csak hőszigetelő alátét alkalmazásával felügyelet mellett üzemeltethető.
7. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
8. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.
9. A számítástechnika termék bejárata közelében - jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően - 1 db 2 Kg-os CO₂-al oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet /amelyeket/ helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.
10. A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos készüléket /rezsó, kávéfőző/ és az irattárat feszültség mentesíteni kell.
11. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

!" feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.

4.A raktár, szertár területén nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat /festék, hígító, olaj stb./ ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni.

5.Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

6.A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.

7.A raktár, szertár közelében - jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően - 1 db 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni, amelyet /amelyeket/ helyükről eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni nem szabad.

8.A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos készüléket /rezsó, kávéfőző / és az irattárat feszültség mentesítenie kell.

9.A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

TORNATEREMRE, KONDITERMEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ezen helyiségeket a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint "D" Mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

1.A tornacsarnokban, és a konditermekben dohányozni tilos. A dohányzási tilalmat elrendelő táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.

2. Tűzveszélyes tevékenységet csak felügyelet mellett szabad végezni.

3. Menekülési útvonalat, lépcsőházat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.

4. Rendezvény esetén az épület ajtajait nem szabad lezárni.

5. A helyiségek tűzvédelmi berendezését mindig szabadon kell hagyni, azok üzemképességéről gondoskodni kell.

6. A helyiségek zárása előtt meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e olyan körülmény, mely tüzet okozhat.

16.A kazánház bejárati ajtajára a gázszivárgás lehetőségére figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.

17.A kazánház tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat a berendezések kezelési utasításával kompletten kell kezelni és az azokban foglaltakat az üzemeltetésért felelős személy maradéktalanul köteles betartani.

Horváth Boldizsár
Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola
Kisiskola tűzveszélyességi osztályba sorolása

| SORSZ. | MEGNEVEZÉS | ALAPTERÜLETE | | | |
|--------|----------------------|--------------|-------|---------------|-------|
| | | m2 | C | D | E |
| | Pince | | | | |
| 1. | Folyosó | 16,0 | | 16,0 | |
| 2. | Konditerem I. | 18,0 | | 18,0 | |
| 3. | Konditerem II. | 45,0 | | 45,0 | |
| 4. | Öltöző, zuhanyzó, WC | 14,0 | | 14,0 | |
| | Földszint | | | | |
| 5. | Előtér | 14,0 | | 14,0 | |
| 6. | Folyosó | 50,0 | | 50,0 | |
| 7. | Számtech.terem | 58,0 | | 58,0 | |
| 8. | Tanterem | 20,0 | | 20,0 | |
| 9. | Tanterem | 20,0 | | 20,0 | |
| 10. | Tanári szoba | 15,0 | | 15,0 | |
| 11. | WC-k | 4,0 | | | 4,0 |
| 12. | Raktár | 2,0 | | 2,0 | |
| 13. | Porta | 5,0 | | 5 | |
| | Tetőtér | | | | |
| 14. | Tanterem | 42,0 | | 42,0 | |
| 15. | Tanterem | 42,0 | | 42,0 | |
| 16. | WC | 15,0 | | | 15,0 |
| 17. | Folyosó | 14,0 | | 14,0 | |
| | Összesen: | 394,0 | 0,0 | 375,0 | 19,0 |
| | | 100,00% | 2,00% | 97,00% | 1,00% |

A fentiek alapján a kisiskola épületét "D" azaz mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom.

Horváth Boldizsár
Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola tűzveszélyességi osztályba sorolása

| SORSZ. | MEGNEVEZÉS | ALAPTERÜLETE | | | |
|--------|------------------------|--------------|-------|--------|-------|
| | | m2 | C | D | E |
| | Félemelet | | | | |
| 1. | Előtér | 17,0 | | 17,0 | |
| 2. | Nyelvi labor | 15,0 | | 15,0 | |
| 3. | Tanterem | 58,0 | | 58,0 | |
| 4. | Lépcsőház | 21,0 | | 21,0 | |
| | II. emelet | | | | |
| 5. | Folyosó | 76,0 | | 76,0 | |
| 6. | WC | 17,0 | | 17,0 | |
| 7. | Történelem munkaszoba | 15,0 | 15,1 | 15,0 | |
| 8. | Tanterem | 58,0 | | 58,0 | |
| 9. | Tanterem | 58,0 | | 58,0 | |
| 10. | Tanterem | 58,0 | | 58,0 | |
| 11. | Tanterem | 58,0 | | 58,0 | |
| 12. | Munkaszoba | 19,0 | 19 | 19,0 | |
| 13. | Könyvtár | 86,0 | 86,1 | 86 | |
| | Félemelet | | | | |
| 14. | Előtér | 8,0 | | 8,0 | |
| 15. | Tanroda I. | 28,0 | | 28,0 | |
| 16. | Tanroda II. | 58,0 | | 58,0 | |
| 17. | Lépcsőház | 18,0 | | 18,0 | |
| | Tetőtér | | | | |
| 18. | Zsibongó | 46,0 | | 46,0 | |
| 19. | Közlekedő | 47,1 | | 47,1 | |
| 20. | Takarítószer tároló | 2,0 | | 2,0 | |
| 21. | Tanterem | 58,2 | | 58,2 | |
| 22. | Tanári szoba | 15,9 | | 15,9 | |
| 23. | Kazánház | 18,0 | | 18,0 | |
| 24. | Tanterem | 37,8 | | 37,8 | |
| 25. | Számítástechnika terem | 64,0 | | 64,0 | |
| 26. | Tanterem | 75,6 | | 75,6 | |
| 27. | WC előtér | 1,8 | | | 1,8 |
| 28. | Férfi WC | 4,2 | | | 4,2 |
| 29. | Női WC | 5,0 | | | 5,0 |
| | Összesen: | 1043,6 | 0,0 | 1032,6 | 11,0 |
| | | 100,00% | 2,00% | 97,00% | 1,00% |

A fentiek alapján az iskolát "D" azaz mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolom.

Z á r a d é k

1. Jelen szabályzatban, mellékleteiben és függelékeiben bekövetkezett változást a változással egy időben (naprakészen) át kell dolgozni. Ennek teljesülése érdekében az iskola területén történt változást, az igazgató az Atlantisz Holding Hungária Kft. tűzvédelmi szakembereinek köteles bejelenteni.
2. Azoknál a berendezéseknél, ahol próbatüzem folyik, annak megkezdése előtt a tűzvédelmi szabályozást el kell készíteni. Ideiglenes szabályzat legfeljebb 6 hónap időtartamra készíthető. Ennek letelte után 30 nappal a végleges szabályzatot el kell készíteni.
3. Jelen szabályzat, mellékletei és függelékeiben foglaltakat a teljes munkavállalói állománnyal, a területen működő vállalkozásokkal ismertetni kell, az oktatás tényét oktatási naplóban kell rögzíteni, az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni az oktatás tényét.
4. A tűzvédelmi megbízottnak gondoskodnia kell arról, hogy az iskola munkálataival kapcsolatba kerülő külső munkavállalók a tűzvédelmi szabályozás rájuk vonatkozó részét megismerjék, ezt a megfelelő rész kimásolásával és oktatásával történjen.

Az iskola Tűzriadó Terv készítésére kötelezett, azzal rendelkezi. Ennek megfelelően tűz esetén az abban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Jelen tűzvédelmi szabályzatban, mellékleteiben és függelékeiben foglaltak betartása az Intézmény területén tartózkodó valamennyi személyre kötelező.

MELLÉKLETEK

TŰZRIADÓ TERV

Jelen Tűzriadó Terv, a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Tűzvédelmi Szabályzatának része, betartása és végrehajtása mindenki részére kötelező, a benne foglaltakat évenként gyakorolni kell, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak betartásával és a (2) bekezdés értelmében az Intézmény Tűzriadó Tervét az alábbiak szerint határozom meg:

Tűzjelzés, létesítmény elhagyásának módja

Aki az *Intézmény* területén tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt észlel, illetve arról tudomást szerez köteles azonnal jelezni a Tűzoltóságnak.

A Tűzoltóság hívószáma: 105.

• A tűzjelzéskor a következőket kell elmondani:

1. *A tüzeset, káreset pontos helyét, címét;*
2. *Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;*
3. *Emberélet veszélyben van-e;*
4. *A jelző személy nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát.*

Az *Intézmény* területén *tűzjelzésre* használható telefonkészülék az *irodai* helyiségekben található.

• Tűz észlelése esetén a riasztás rendje:

1. Tűz észlelése esetén elsőként a veszélyeztetett épületrészben tartózkodó személyeket kell értesíteni. Az értesítés tűzilármával történik:

TŰZVAN-TŰZVAN-TŰZVAN-TŰZVAN-TŰZVAN

kiáltás ismétlésével.

2. Ezt követően a fenti hívószámon a Tűzoltóságot értesíteni kell. (105)
3. Ezt követően az *Intézmény* vezetőjét kell értesíteni.

Neve: Telefonszámok:

4. Ezt követően az *Intézmény* tűzvédelmi megbízottját kell értesíteni, ha nem tartózkodik a területen, akkor a megfelelő telefonszámon kell értesíteni.

Neve: Telefonszámok:

5. Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy a gázkészülék sérül, tűzbe kerül, úgy az illetékes gázszolgáltatót értesíteni kell:

Munkavállalók tennivalói tűz esetén

- Az a személy, aki a tüzet észleli azonnal köteles az első részben meghatározottak szerinti riasztást (hangos szó, tűzjelző, tűzoltó berendezés üzembe helyezése) és tűzjelzést végrehajtani. A Tűzoltóság részére célszerű annak a személynek jelezni a tüzet aki észlelte, hiszen Ő bír a legtöbb információval a tüzről. Abban az esetben, ha fontosabb feladat vár a személyre a menekítésnél a tűzjelzést más személy is elvégezheti.
- Azon személy feladatává válik a terület kiürítése aki abban a pillanatban a helyszínen tartózkodik, de lehetőleg az ott folyamatosan munkát folytató végezze.
- A tűz területén tartózkodó munkavállalók segítenek azon kollégáiknak, akik a tűz keletkezés helyszínén végeznek munkát. Gondoskodnak a kimentettek biztonságos térbe való juttatásának elvégzéséről.
- A szintek (épület) áramtalanítását a kiürítés elvégzése után el kell végezni, ezt az ügyeletes szakember tegye meg. A tűzoltóság részére az áramtalanítási nyilatkozat aláírási jogát az ügyeletes szakemberre ruházom. Ha ilyen nincs a helyszínen, akkor az áramtalanító személy.
- A férfi munkavállalók feladata a keletkezett tüzek során az elsődleges tűzoltás megkezdése a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, felszerelésekkel, eszközökkel.
- Azokon a helyeken, ahol személy nem tartózkodik az ott munkát végzők feladata a tűz nagyobb kiterjedésének a megakadályozása, ennek érdekében gáz kizárása, elektromos rendszerek áramtalanítása, fokozott tűzveszélyes anyagok a tűztérből való kimentése, a veszélyeztetett területek kiürítésének kezdeményezése, tűzoltás elkezdése.
- Az anyagi javak mentése csak úgy történhet, hogy azzal párhuzamosan sérülés vagy emberélet ne kerüljön veszélybe. Anyagi javak mentése csak a személymentés elvégzése után történhet.

A létesítmény főbb veszélyforrásai


- Elsődleges veszélyforrásként a tüzelő-fűtőberendezés környezetében keletkező tüzet jelölöm meg.
- Másodlagos veszélyforrás az elektromos zárlatból keletkező tüzet jelölöm meg.
- Harmadlagos veszélyforrás a gyerekek tűzgyújtó eszközzel történő játékát jelölöm meg.

A létesítmények helyszínrajza

Az Intézmény helyszínrajzát el kell készíteni és jelen Tűzriadó Terv mellékleteként kell kezelni.

TÚZRIADÓ TERV HELYSZÍNRAJZ

HORVÁTH BOLDIZSÁR KÖZGAZDASÁGI
ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA
SZOMBATHELY,
ZRINYI ILONA U 12.

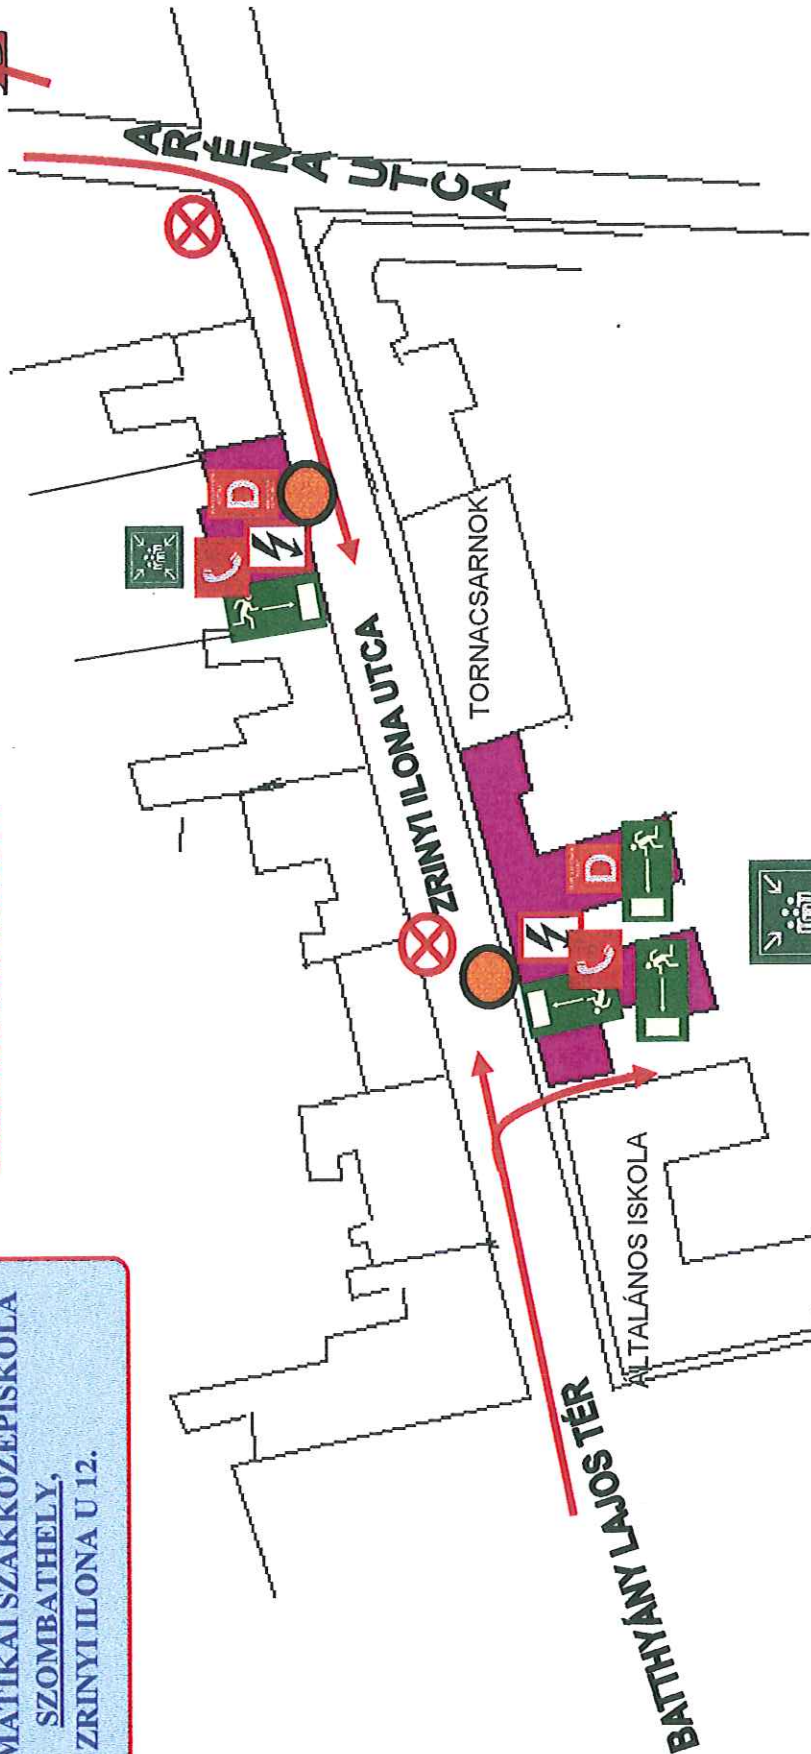

- | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | TÚZCSAP | | TELEFON | | FŐKAPCSOLÓ |
| | TÚZOLTÓSÁG | | TÚZOLTÓ KÉSZÜLÉK | | KIJÁRAT MENEKÜLÉS IRÁNYA |
| | "TÚZVÉSZÉLYES" | | "MÉRSÉKELTEN TÚZVÉSZÉLYES" | | "MÉRSÉKELTEN TÚZVÉSZÉLYES" |
| | ISKOLA ÉPÜLET | | MENEKÜLÉS IRÁNYA | | MENEKÜLÉS IRÁNYA |
| | GÁZ FŐELZÁRÓ | | "MÉRSÉKELTEN TÚZVÉSZÉLYES" | | "MÉRSÉKELTEN TÚZVÉSZÉLYES" |
| | GYÜLEKEZŐHELY | | GYÜLEKEZŐHELY | | GYÜLEKEZŐHELY |


SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

KÉSZÍTETTE: ATLANTISZ HOLDING HUNGÁRIA KFT.

TŰZRIADÓ TERV ALAGSOR

HORVÁTH BOLDIZSÁR
KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI
SZAKKÖZÉPISKOLA

Aki tüzet észlel értesíti a portát és a titkárságot. A porta az iskola tanárait és tanulóit 3 hosszú csengőjelzéssel figyelmezteti a tűzveszélyre, majd a **105**-ös telefonszámon értesíti tűzoltóságot. Az óra adó tanár a tanulókkal a nyíl irányában a lépcsőházon és a kijáratokon keresztül elhagyja az épületet, és a gyülekező helyen várakozik. Az iskola vezetése által kijelölt személyek megkezdik a tűz oltását a tűzoltó készülékekkel. A karbantartó elvégzi a feszültség- és a gázmentesítést.

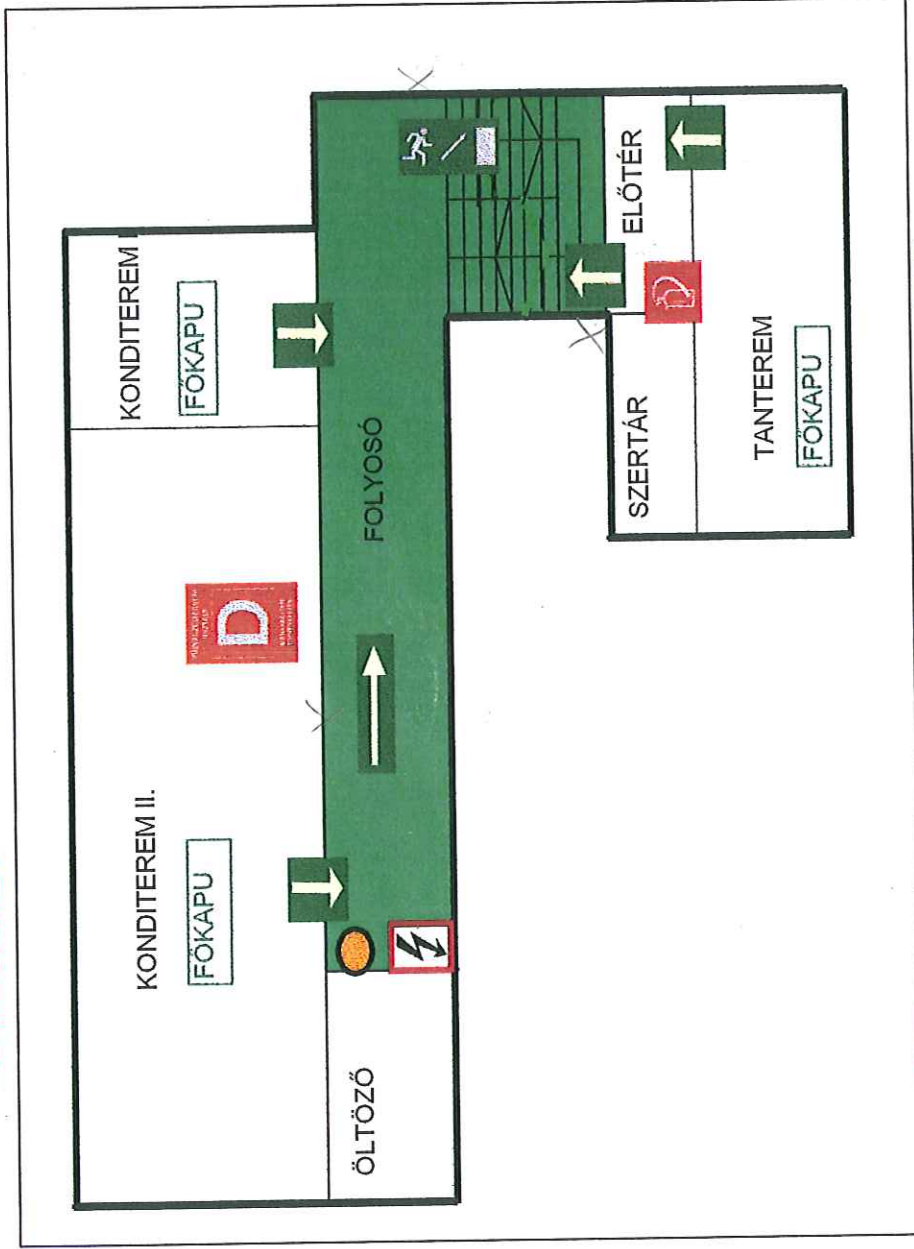

GÁZ FŐELZÁRÓ

JELMAGYARÁZAT:



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



TELEFON



MENEKÜLÉS IRÁNYA



GYŰLEKEZŐHELY



"TŰZVESZÉLYES"



KIJÁRAT MENEKÜLÉS IRÁNYA



FŐKAPCSOLÓ



"MÉRSEKELTEN TŰZVESZÉLYES"


SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

KÉSZÍTETTE: ATLANTISZ HOLDING HUNGÁRIA KFT.

HORVÁTH BOLDIZSÁR
KÖZGAZDASÁGI ÉS
INFORMATIKAI
SAKKKÖZÉPISKOLA

TŰZRIADÓ TERV
MÁSODIK EMELET

Aki tüzet észlel értesíti a portát és a titkárságot. A porta az iskola tanárait és tanulóit 3 hosszú csen gőjelzéssel figyelmezteti a tűzveszélyre, majd értesíti a tűzoltóságot a **105-ös** telefonszámon. Az óraadó tanár a tanulókkal a nyíl irányában a lépcsőházhoz és a kijáratokhoz kezesztül elhagyja az épületet, és a gyülekező helyen várakozik. Az iskola vezetése által kijelölt személyeknek kezdik a tűzoltást a tűzoltó kérésével. A karbantartó elvégzi a feszültség- és a gázmen-tesztet.

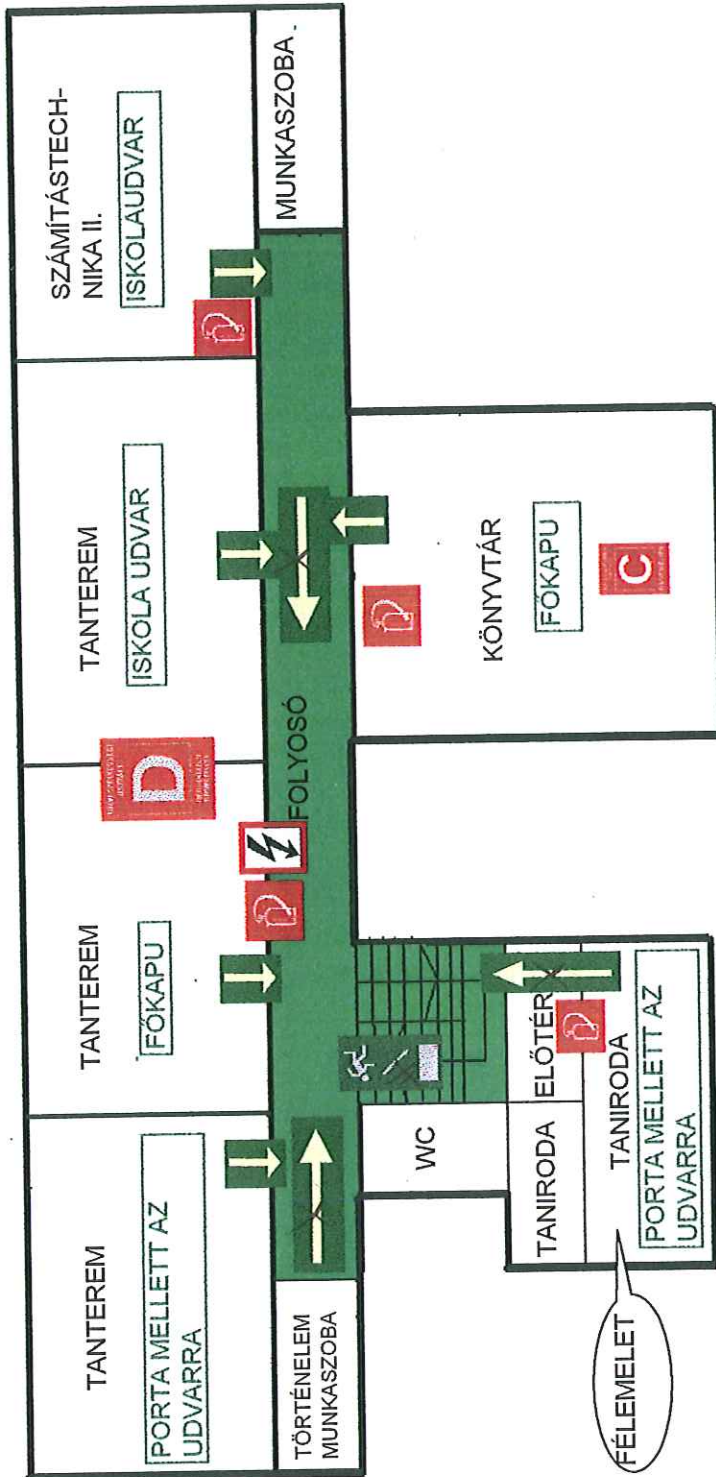

JELMAGYARÁZAT:

- TŰZVÉDELMI SZERELVÉNY
- "MÉRSEKELTEN TŰZVESZÉLYES"
- MENEKÜLÉS IRÁNYA
- TŰZVÉDELMI SZERELVÉNY
- GYŰLEKEZŐHELY
- TELEFON
- FŐKAPCSOLÓ
- TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
- KIJÁRAT MENEKÜLÉS IRÁNYA
- TŰZVÉDELMI SZERELVÉNY
- GYŰLEKEZŐHELY

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107


KÉSZÍTETTE: ATLANTISZ HOLDING HUNGÁRIA KFT.

**HORVÁTH BOLDIZSÁR KÖZ-
GAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI
SZAKKÖZÉPISKOLA**

**TÚZRIADÓ TERV
FÖLDSZINT**

Aki tüzet észlel értesíti a portát és a titkárságot. A porta az iskola tanárait és tanulóit 3 hosszú csengetéssel figyelmezteti a tűzveszélyre, majd értesíti a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon. Az óraadó tanár a tanulókkal a nyíl irányában a lépcsőházon és a kijáratokon keresztül elhagyja az épületet, és a gyülekező helyen várakozik. Az iskola vezetése által kijelölt személyek megkezdik a tűz oltását a tűzoltókészülékekkel. A karbantartó elvégzi a feszültség és a gázmentesítést.

ZRINYI ILONA UTCA

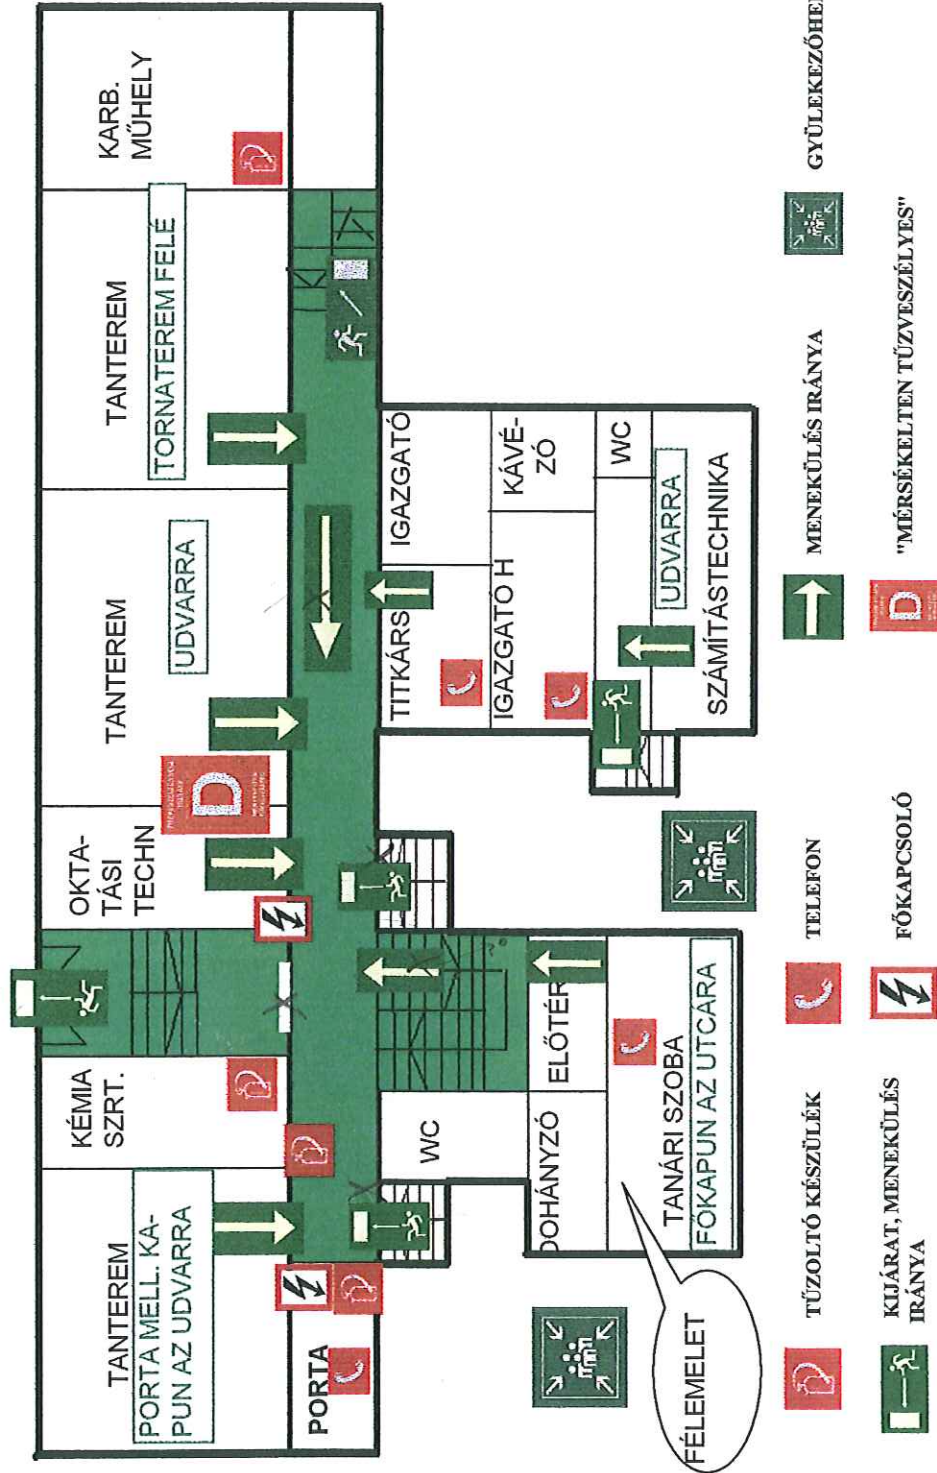

JELMAGYARÁZAT:

- TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
- TELEFON
- MENEKÜLTETEN TŰZVESZÉLYES
- FÉLEMELET
- FŐKAPCSOLÓ
- MENEKÜLÉS IRÁNYA
- TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
- TELEFON
- MENEKÜLÉS IRÁNYA
- GYŰLEKEZŐHELY


SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

KÉSZÍTETTE: ATLANTISZ HOLDING HUNGÁRIA KFT.

TŰZRIADÓ TERV ELSŐ EMELET

HORVÁTH BOLDIZSÁR
KÖZGAZDASÁGI ÉS INFOR-
MATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

Aki tüzet észlel értesíti a portát és a titkárságot. A porta az iskola tanárait és tanulóit 3 hosszú csengőjelzéssel figyelmezteti a tűzveszélyre, majd értesíti a tűzoltó-ságot a **105**-ös telefonszámon. Az óra adó tanár a tanulókkal a nyíl irányában a lépcsőházon és a kijáratokon keresztül elhagyja az épületet, és a gyülekező helyen várakozik. Az iskola vezetése által kijelölt személyek megkezdik a tűzoltást a tűzoltó készülékekkel. A karbantartó elvégzi a feszültség- és a gázmentesítést.

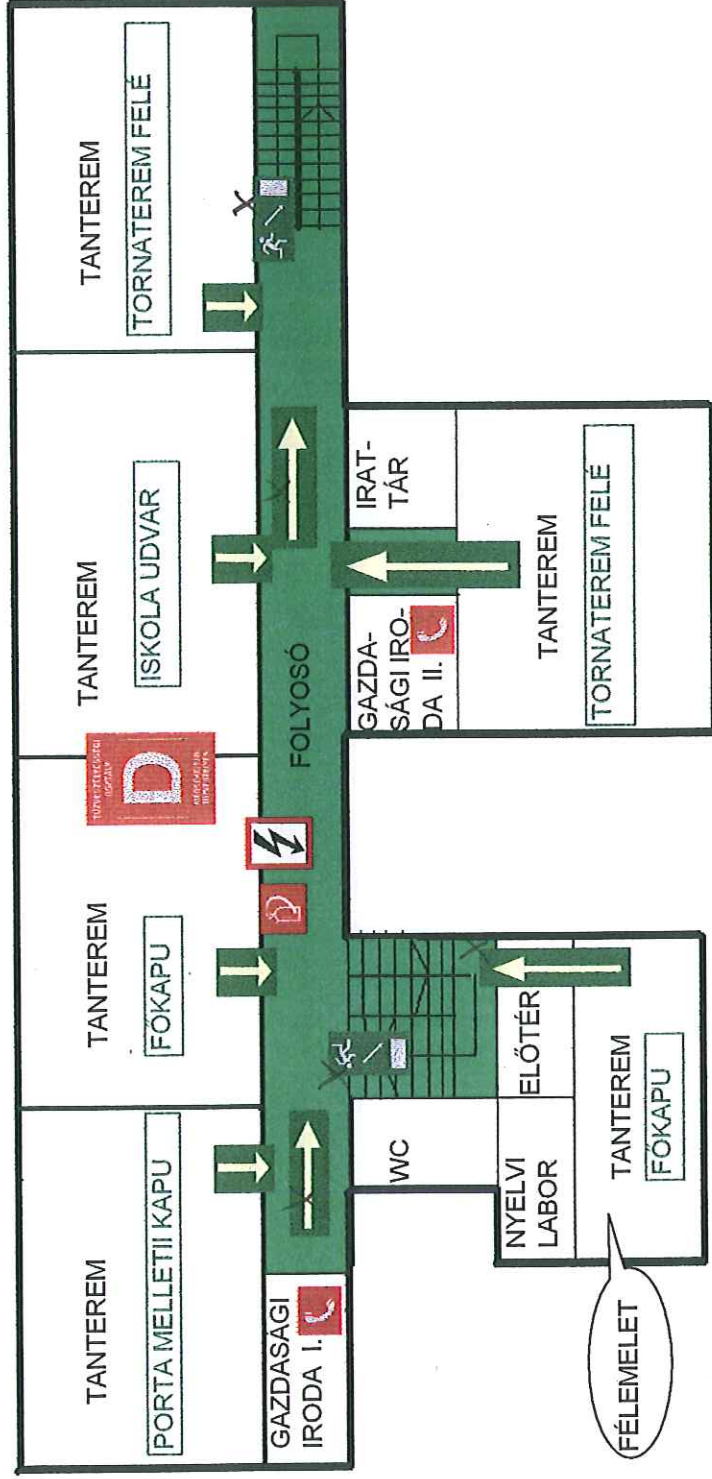

- JELMAGYARÁZAT:**
- TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
 - TELEFON
 - MENEKÜLÉS IRÁNYA
 - GYŰLEKEZŐHELY
 - TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
 - FŐKAPCSOLÓ
 - MENEKÜLÉS IRÁNYA
 - "MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES"


SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

KÉSZÍTETTE: ATLANTISZ HOLDING HUNGÁRIA KFT.

TŰZRIADÓ TERV TETŐTÉR

HORVÁTH BOLDIZSÁR
KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI
SZAKKÖZÉPISKOLA

Aki tüzet észlel értesíti a portát és a titkárságot, valamint használja a kézi jelzészadót. A porta az iskolai tanárait és tanulóit 3 hosszú csengő jelzéssel figyelmezteti a tűzveszélyre. Értesíti a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon. Az óra adó tanár a tanulókkal a nyíl irányában a lépcsőházon és a kijáratokon keresztül elhagyja az épületet, és a gyülekező helyen várakozik. Az iskola vezetése által kijelölt személyek megkezdik a tűz oltását a tűzoltó kézfűzészadók és a feszültség- és a karbantartó elvégzi a feszültség- és a gázmentesítést.

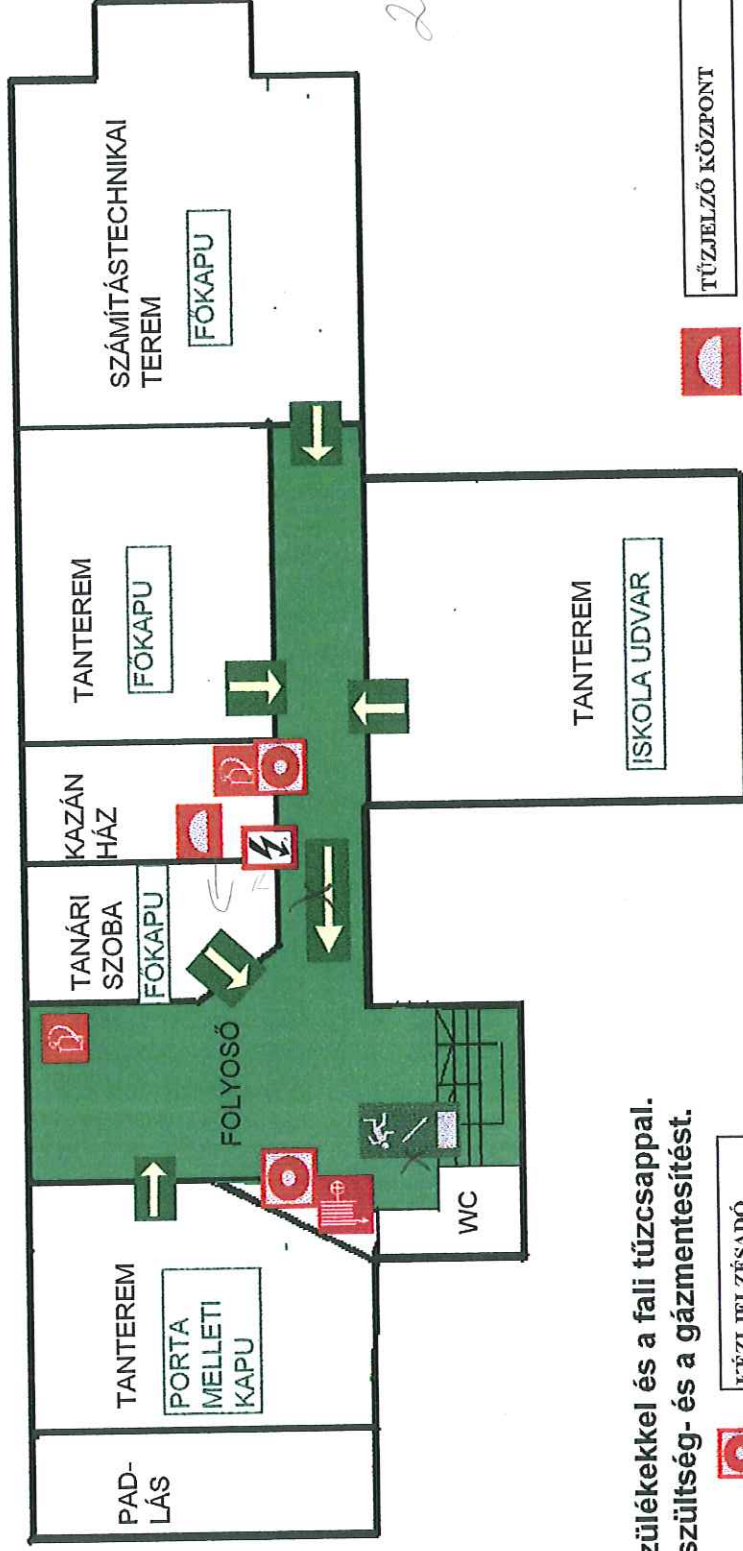

| | | | | | |
|--|----------------|--|--------------------------|--|----------------------------|
| | FALI TŰZCSAP | | KÉZI JELZÉSZADÓ | | TŰZJELZŐ KÖZPONT |
| | JELMAGYARÁZAT: | | TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK | | GYŰLEKEZŐHELY |
| | "TŰZVESZÉLYES" | | KIJÁRAT MENEKÜLÉS IRÁNYA | | MENEKÜLÉS IRÁNYA |
| | | | FŐKAPCSOLÓ | | "MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES" |

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

KÉSZÍTETTE: ATLANTISZ HOLDING HUNGÁRIA KFT.

**HORVÁTH BOLDIZSÁR
KÖZGAZDASÁGI ÉS
INFORMATIKAI
SZAKKÖZÉPISKOLA**

Aki tüzet észlel köteles azonnal értesíteni a portát, az iskola titkárságát. A porta szaggatott csengőhanggal jelzi a tűzveszélyt, majd a 105-ös telefonszámon értesíti a tűzoltóságot. Az óraadó tanárok a tanulókat fegyelmezetten átvezetik a főépület udvarára. Szükség esetén a kis iskola udvara is igénybe vehető gyűlekező helyként. Értesíteni kell a karbantartót, aki elvégzi a feszültség- és gázmentesítést. Az iskola vezetése kijelöli az oltó- mentő tevékenységet végzőket, akik haladéktalanul megkezdik a tűz oltását a tűzoltó készülékekkel.

JELMAGYARÁZAT:



"TŰZVESZÉLYES"



KIJÁRAT MENEKÜLÉS IRÁNYA



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



FŐKAPCSOLÓ



TELEFON




MENEKÜLÉS IRÁNYA



GYŰLEKEZŐHELY

**TŰZRIADÓ TERV
KIS ISKOLA ALAGSOR**

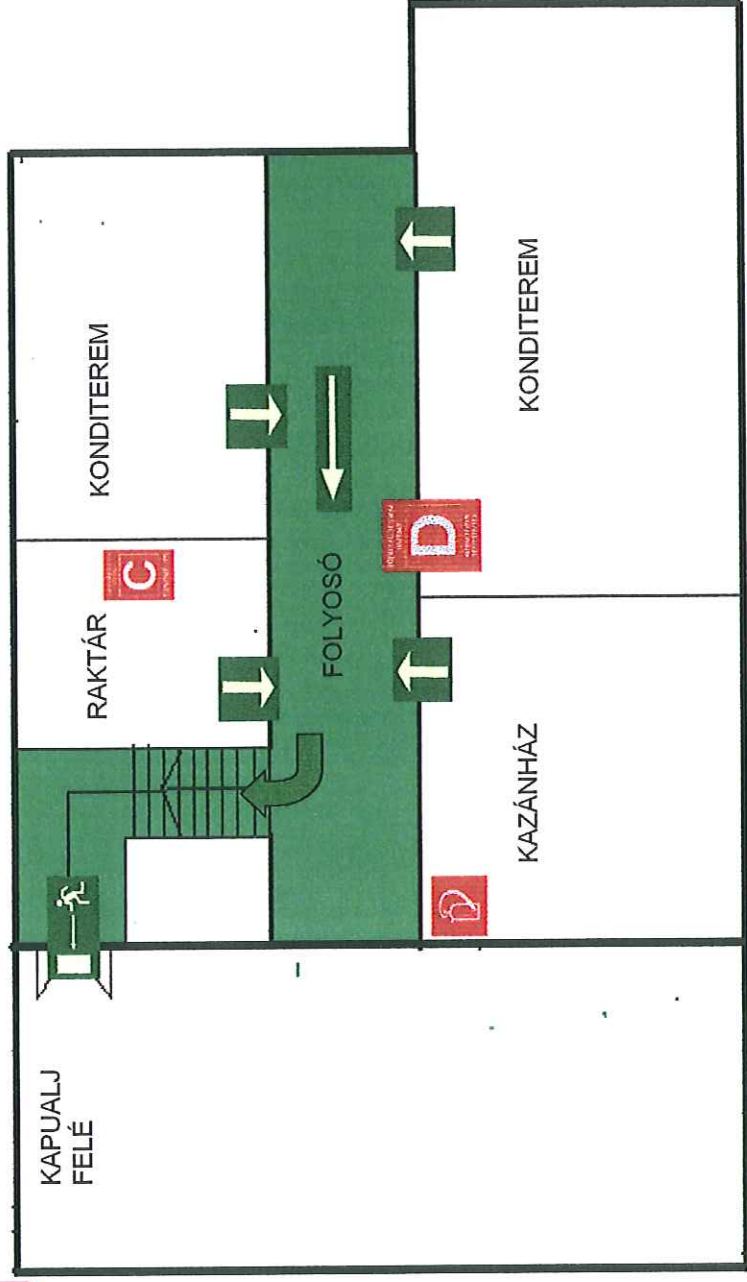

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107


KÉSZÍTETTE: ATLANTISZ HOLDING HUNGÁRIA KFT.

**HORVÁTH BOLDIZSÁR
KÖZGAZDASÁGI ÉS
INFORMATIKAI
SZAKKÖZÉPISKOLA**

Aki tüzet észlel köteles azonnal értesíteni a portát, az iskola titkárságát. A porta szaggatott csengőhanggal jelzi a tűzveszélyt, majd a **105**-ös telefonszámon értesíti a tűzoltóságot. Az óraadó tanárok a tanulókat fegyelmezetten átvezetik a főépület udvarára. Szükség esetén a kis iskola udvara is igénybe vehető gyűlekező helyként. Értesíteni kell a karbantartót, aki elvégzi a feszültség- és gázmentesítést. Az iskola vezetése kijelöli az oltó- mentő tevékenységet végzőket, akik haladéktalanul megkezdik a tűz oltását a tűzoltó készülékekkel.

**TÚZRIADÓ TERV
KIS ISKOLA FÖLDSZINT**

UDVAR

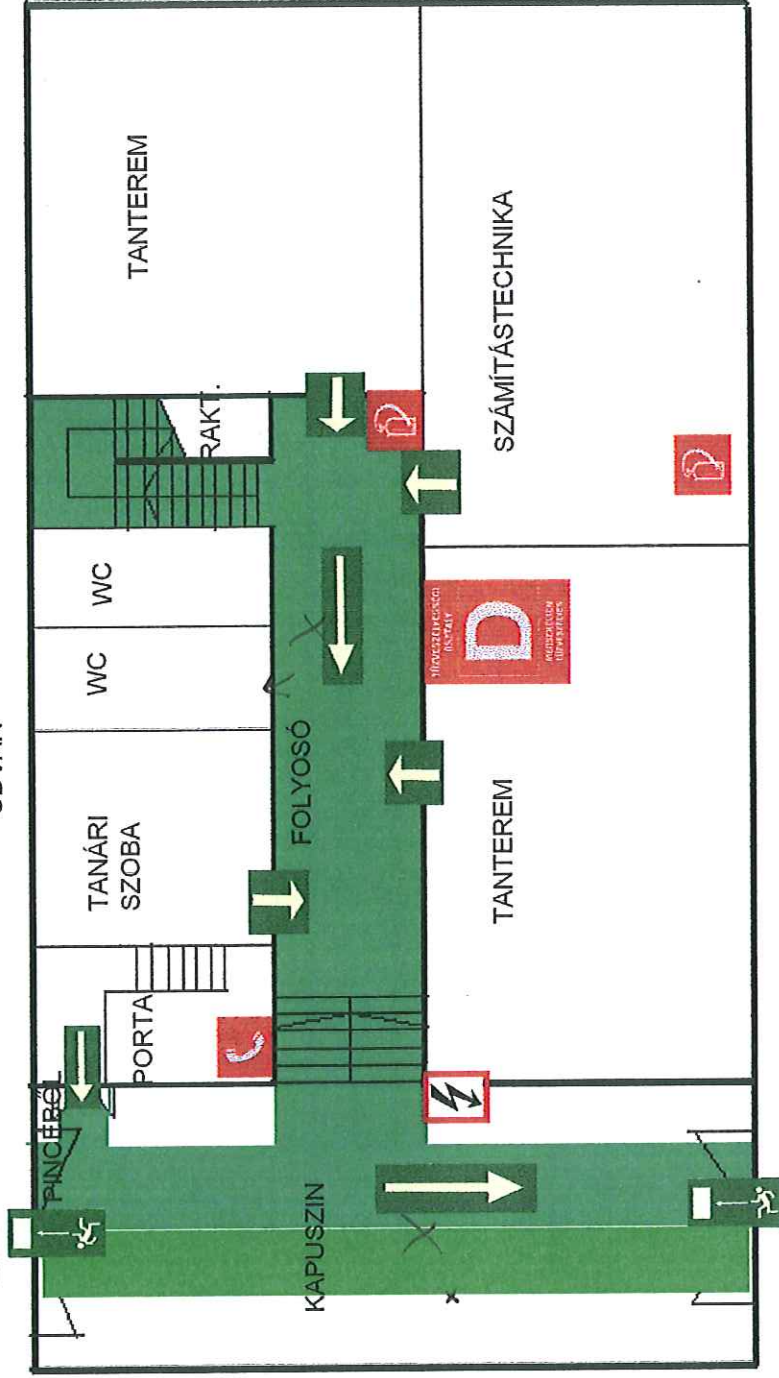

ZRINYI ILONA UTCA

-  **JELMAGYARÁZAT:**
-  "TŰZVESZÉLYES"
-  TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
-  KIJÁRAT MENEKÜLÉS IRÁNYA
-  TELEFON
-  FŐKAPCSOLÓ
-  MENEKÜLÉS IRÁNYA
-  "MÉRSEKELTEN TŰZVESZÉLYES"
-  GYŰLEKEZŐHELY


SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

KÉSZÍTETTE: ATLANTISZ HOLDING HUNGÁRIA KFT.

HORVÁTH BOLDIZSÁR
KÖZGAZDASÁGI ÉS
INFORMATIKAI
SZAKKÖZÉPISKOLA

TŰZRIADÓ TERV KIS ISKOLA TETŐTÉR

Aki tüzet észlel köteles azonnal értesíteni a portát, és az iskola titkárságát. A porta szaggatott csengőhanggal jelzi a tűzveszélyt, majd a **105**-ös telefonszámon értesíti a tűzoltóságot. Az óraadó tanárok a tanulókat fegyelmезetten átvezetik a főépület udvarára. Szükség esetén a kis iskola udvara is igénybe vehető gyülekező helyként. Értesíteni kell a karbantartót, aki elvégzi a feszültség- és gázmentesítést. Az iskola vezetése kijeköli az oltó- mentő tevékenységet végzőket, akik haladéktalanul megkezdik a tűzoltást a tűzoltó készülékekkel.

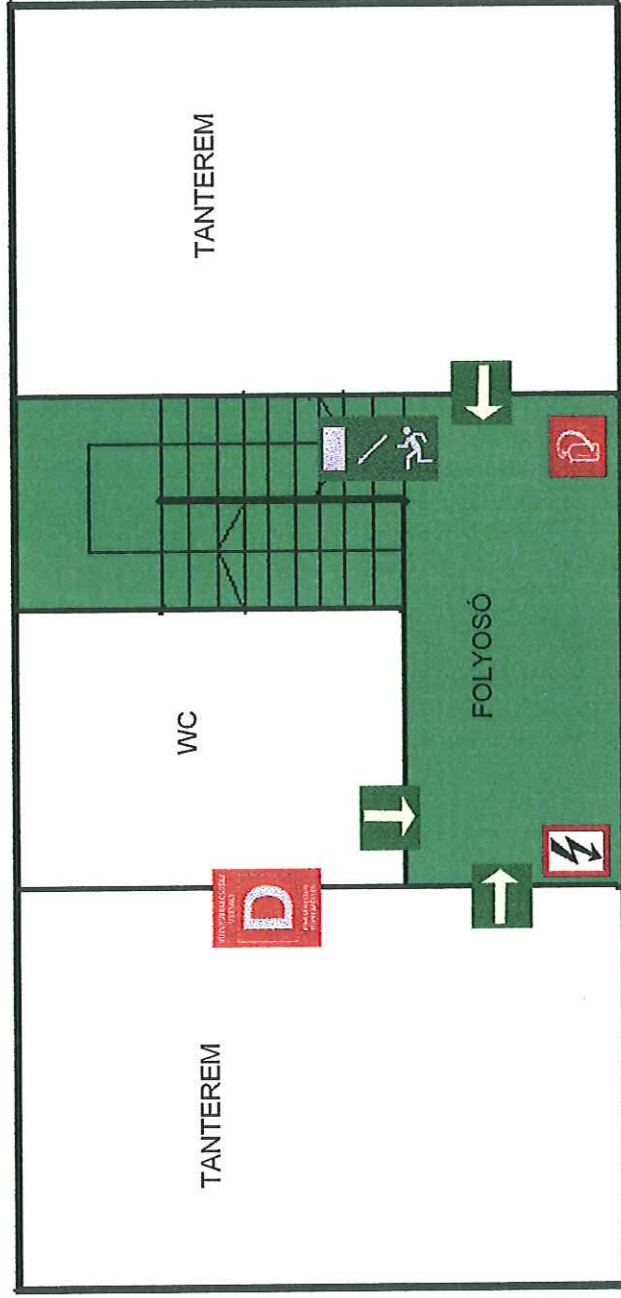

JELMAGYARÁZAT:



"TŰZVESZÉLYES"



TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK



TELEFON



MENEKÜLÉS IRÁNYA



GYŰLEKEZŐHELY



KIJÁRAT MENEKÜLÉS
IRÁNYA



"MÉRSEKELTEN TŰZVESZÉLYES"

SEGÉLYKÉRŐ TELEFONSZÁMOK: Mentők: 104 / Tűzoltóság: 105 / Rendőrség: 107

KÉSZÍTETTE: ATLANTISZ HOLDING HUNGÁRIA KFT.

Visszatérő feladatok, határidők

Tűzoltó készülékek:

| | |
|--------------------------------------|--|
| a, szemrevételezés | negyed évenként |
| b, ellenőrzés: | (EN3-ast évenként, MSZ 1040-est félévente) |
| c. nyomáspróba | 5 évenként(EN-es CO2-t 10 évente) |
| d, leselejtezés CO2 oltó kivételével | 20 évenként |
| CO2 oltó | 50 évenként |

Tűzvédelmi oktatás:

a, Új dolgozó, munkába lépés előtt, ismétlő jelleggel évenként egy alkalommal.

b, Ismétlődő oktatás. /évenként egy alkalommal/.

c, tűzeset után.

Elektromos rendszerek, berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata

- "C" tűzveszélyességi osztályú helyiség esetén 6 évenként.
- "D-E" tűzveszélyességi osztályú helyiség esetén 9 évenként.

Villámvédelem

9 évenként.

Tűzvédelmi Szabályzat

Változás esetén (jogszabály, technológia, átépítés stb.).

Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Változás esetén.

Tűzriadó Terv:

Változás esetén.

A tűzoltást befolyásoló változás bejelentése

Ügyirat szám:

Tárgy: A tűzoltást befolyásoló változás bejelentése

Címzett:

.....
(A hivatásos önkormányzati tűzoltóság megnevezése)

Az 1996. évi XXXI. törvény 6. §-a alapján bejelentem, hogy:

.....
.....

(cég megnevezése, címe) a területén tűzoltást befolyásoló változás következett be

.....

(pl. közművezeték elzárása, tűzoltási felvonulási területen útfelbontás, tűzcsap meghibásodás, oltóvíztároló medence meghibásodása stb.)

A tűzoltást befolyásoló változás felszámolásának várható időpontja:

.....

A létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében a változás idejére tett intézkedések felsorolása:

.....

- A változással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy:

.....

..... (név, beosztás, telefonszám)

Dátum:

.....

aláírás (cég képviselője)

MEGBÍZÓLEVÉL

Név:.....

Anyja neve:.....

Születési helye, év, hó, nap:

Jogkörömnél fogva megbízom Önt:.....
.....dolgozóját intézetünknel, létesítményünknel
tűzvédelmi megbízottnak.

Munkaköri területén, felelős a tűzvédelmi utasítások betartásáért, betartatásáért.

Jelen megbízásom a visszavonásig érvényes.

....., 20... .. hó nap

.....
Igazgató

Tűzoltó készülék negyed éves készenlétben tartói ellenőrzés, nyilvántartás.

Cég szerű megnevezés: **Castrum Ferreum Kft.**.....telephely

| Sor-szám | Tűzoltó készülék helye készenlėti helye | I. | II. | III. | IV. | Megjegyzés |
|----------|---|----|-----|------|-----|------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |

Készenlétbe tartó által végzendő vizsgálatot legalább negyedévente kell elvégezni. Ennek során ellenőrizni kell:

- a tervezett telepítési (készenlėti) helyen vannak-e,
- Láthatóak-e, és a készülékkel szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható-e
- a használat nem ütközik-e akadályba,
- Valamennyi nyomásmérő vagy jelzőműszer működőképes,
- a tűzoltó készülék zárt, ép, hiánytalan szakszerű szerelvényekkel el van látva.

A készenlétbe tartásra kötelezettnak kell gondoskodni a hiányosságok kijavításáról, és a tűzvédelmi szabályzathoz kapcsolva dokumentálni kell.

Ellenőrzést végezte (név, dátum):

| | |
|--|---------------|
| | I.negyed év |
| | II.negyed év |
| | III.negyed év |
| | IV.negyed év |

A negyed éves ellenőrzés a vezető illetve az általa megbízott személy feladata.

Magyar szabv.készülék ell. fél évenként, EU. szabv. készülék ell. egy évente csak szakvizsgálóval rendelkező szakember ellenőrizheti.

Visszatérő feladatok, határidők

Tűzoltó készülékek:

| | |
|--------------------------------------|--|
| a, szemrevételezés | negyed évenként |
| b, ellenőrzés: | (EN3-ast évenként, MSZ 1040-est félévente) |
| c. nyomáspróba | 5 évenként(EN-es CO2-t 10 évente) |
| d, leselejtezés CO2 oltó kivételével | 20 évenként |
| CO2 oltó | 50 évenként |

Tűzvédelmi oktatás:

a, Új dolgozó, munkába lépés előtt, ismétlő jelleggel évenként egy alkalommal.

b, Ismétlődő oktatás. /évenként egy alkalommal/.

c, tüzeset után.

Elektromos rendszerek, berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata

- "C" tűzveszélyességi osztályú helyiség esetén 6 évenként.
- "D-E" tűzveszélyességi osztályú helyiség esetén 9 évenként.

Villámvédelem

9 évenként.

Tűzvédelmi Szabályzat

Változás esetén (jogszabály, technológia, átépítés stb.).

Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Változás esetén.

Tűzriadó Terv:

Változás esetén.

A tűzoltást befolyásoló változás bejelentése

Ügyirat szám:

Tárgy: A tűzoltást befolyásoló változás
bejelentése

Címzett:

.....
(A hivatásos önkormányzati tűzoltóság megnevezése)

Az 1996. évi XXXI. törvény 6. §-a alapján bejelentem, hogy:

.....
.....

(cég megnevezése, címe) a területén tűzoltást befolyásoló változás következett be

.....

(pl. közművezeték elzárása, tűzoltási felvonulási területen útfelbontás, tűzcsap meghibásodás, oltóvíztároló medence meghibásodása stb.)

A tűzoltást befolyásoló változás felszámolásának várható időpontja:

.....

A létesítmény tűzvédelmének biztosítása érdekében a változás idejére tett intézkedések felsorolása:

.....

- A változással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy:

.....

..... (név, beosztás, telefonszám)

Dátum:

.....

aláírás (cég képviselője)

MEGBÍZÓLEVÉL

Név:.....

Anyja neve:.....

Születési helye, év, hó, nap:

Jogkörömnél fogva megbízom Önt:.....
.....dolgozóját intézetünknel, létesítményünknel
tűzvédelmi megbízottnak.

Munkaköri területén, felelős a tűzvédelmi utasítások betartásáért, betartatásáért.

Jelen megbízásom a visszavonásig érvényes.

....., 20... .. hó nap

.....
Igazgató

Tűzoltó készülék negyed éves készenlétben tartói ellenőrzés, nyilvántartás.

Cég szerű megnevezés:

| Sor- szám | Tűzoltó készülék helye készenléti helye | I. | II. | III. | IV. | Megjegyzés |
|--------------|---|----|-----|------|-----|------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |

Készenlétbe tartó által végzendő vizsgálatot legalább negyedévente kell elvégezni. Ennek során ellenőrizni kell:

- a tervezett telepítési (készenléti) helyen vannak-e,
 - Láthatóak-e, és a készülékkel szemben állva a magyar nyelvű használati utasítás olvasható-e
 - a használat nem ütközik-e akadályba,
 - Valamennyi nyomásmérő vagy jelzőműszer működőképes,
 - a tűzoltó készülék zárt, ép, hiánytalan szakszerű szerelvényekkel el van látva.
- A készenlétbe tartásra kötelezetteknek kell gondoskodni a hiányosságok kijavításáról, és a tűzvédelmi szabályzathoz kapcsolva dokumentálni kell.

Ellenőrzést végezte (név, dátum):

| | |
|--|---------------|
| | I.negyed év |
| | II.negyed év |
| | III.negyed év |
| | IV.negyed év |

A negyed éves ellenőrzés a vezető illetve az általa megbízott személy feladata.

Magyar szabv.készülék ell. fél évenként, EU. szabv. készülék ell. egy évente csak szakvizsgálóval rendelkező szakember ellenőrizheti.